


BC-OS-HS-840 00 000CB

Деталь А

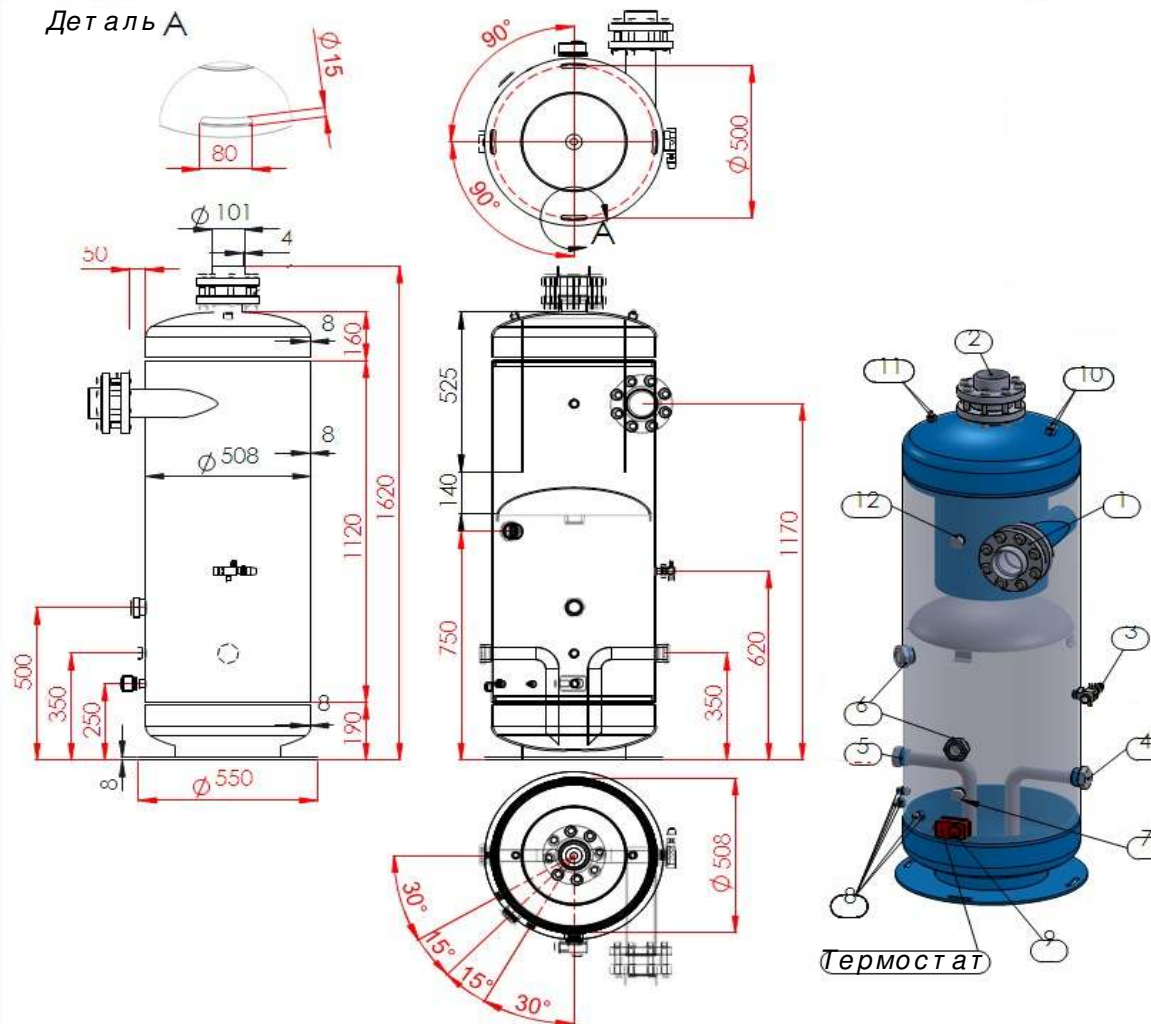

- [1] Вход хладагента 92мм
- [2] Выход хладагента 92мм
- [3] Вход масла, вентиль роталок RV-7/8"
- [4] Выход масла 2 1/4" + заглушка
- [5] Выход парал. компр. 2 1/4" + заглушка
- [6] Смотровое окно SG 1 3/4"
- [7] Датчик уровня Rot. - 1 1/4" + заглушка
- [8] Штуцер ТЭН 1/2" + 3 ТЭН
- [9] Термостат NPTF & NPT. - 1/2 "
- [10] Штуцер предохран. клапана 1/2" NPT + заглушка
- [11] Штуцер сервис. вентилля 3/8" NPT + заглушка
- [12] Штуцер сервис. вентилля 1 1/4"-12 UNF + заглушка

Технические характеристики

1. Рабочее давление МПа (кг / кв.см) 3,3 (33)
2. Расчетное давление МПа (кг / кв.см) 3,3 (33)
3. Пробное давление МПа (кг / кв.см) 4,8 (48)
4. Расчетная температура стенки С -30 / +130
5. Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящейся под давлением С -30
6. Характеристика рабочей среды (по ГОСТ 12.1007-76) IV малоопасный
7. Группа сосуда (по ОСТ 26.294-94) 3
8. Срок службы лет, не менее 10
9. Внутренний объем, л 220,0

Технические требования

1. Сварочные швы по ГОСТ 14771-76. Проволока Св 08Г2С ГОСТ 3382-74. Кроме мест, обозначенных особо.
2. В сварных соединениях не допускаются:
 - 2.1 Трещины всех видов и направлений, в том числе микротрещины, выявленные при микроисследовании;
 - 2.2 Свищи и пористость поверхности шва и подрезы;
 - 2.3 Непровары, расположенные в сечении сварного соединения;
 - 2.4 Пары, шлаковые и вольфрамовые включения, выявленные при дефектоскопии;
 - 2.5 Наплывы, прожоги и незапланированные кратеры;
3. На поверхности деталей не допускаются брызги металла от сварки.
4. При сборке заусеницы удалить, острые кромки затупить.
5. На поверхности обечайки и днищ не допускаются риски, забоины, царапины, раковины и другие дефекты величиной более 10% от толщины стенки.
6. Маслоотделитель испытывать на прочность давлением жидкости Рраб 4,8 МПа (48 кг / кв м) в течение 5 минут . Падение давления и деформация сосуда не допускаются.
7. Покрытие порошковое, цвет черный RAL 9005
8. *Размеры для справок.

					BC-OS-HS-840 00 000CB				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Маслоотделитель BC-OS-HS-840	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.						0 кг	1:10		
Пров.	Лист					Листов	1		
Т. контр.	ТМ Бикул								
Гл. инж.	Копировал								
Н. контр.	Формат								
Утв.									